


## Возможные неисправности и схема подключения блоков Квант

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 3,15
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения

**Техподдержка:**  
**+7 (800) 234-34-00**  
**с 8 до 20 час**  
**www.k-eng.ru**  
**www.birp.ru**

Провода для подключения АБ:  
 красный "+" АБ,  
 черный (синий) "-" АБ

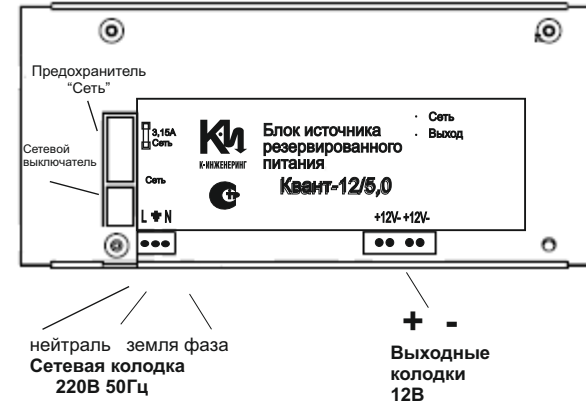


ГШИД.754321.090

## Возможные неисправности и схема подключения блоков Квант

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 3,15
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения

**Техподдержка:**  
**+7 (800) 234-34-00**  
**с 8 до 20 час**  
**www.k-eng.ru**  
**www.birp.ru**

Провода для подключения АБ:  
 красный "+" АБ,  
 черный (синий) "-" АБ

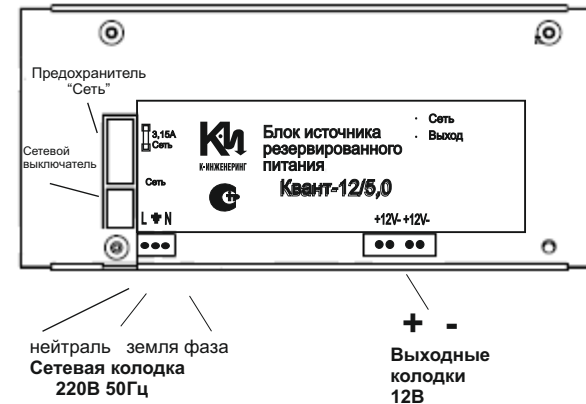

ГШИД.754321.090